



План 1-го этажа № 1100

Вид план. Внутренней окантовки окон 35-50 см

Информация об объекте		Информация о проекте	
№ документа	№ листа	№ документа	№ листа
1	1	1	1
Информация о проекте		Информация о проекте	
№ документа	№ листа	№ документа	№ листа
1	1	1	1

Выступ внутренней оконной рамы 35-50 мм

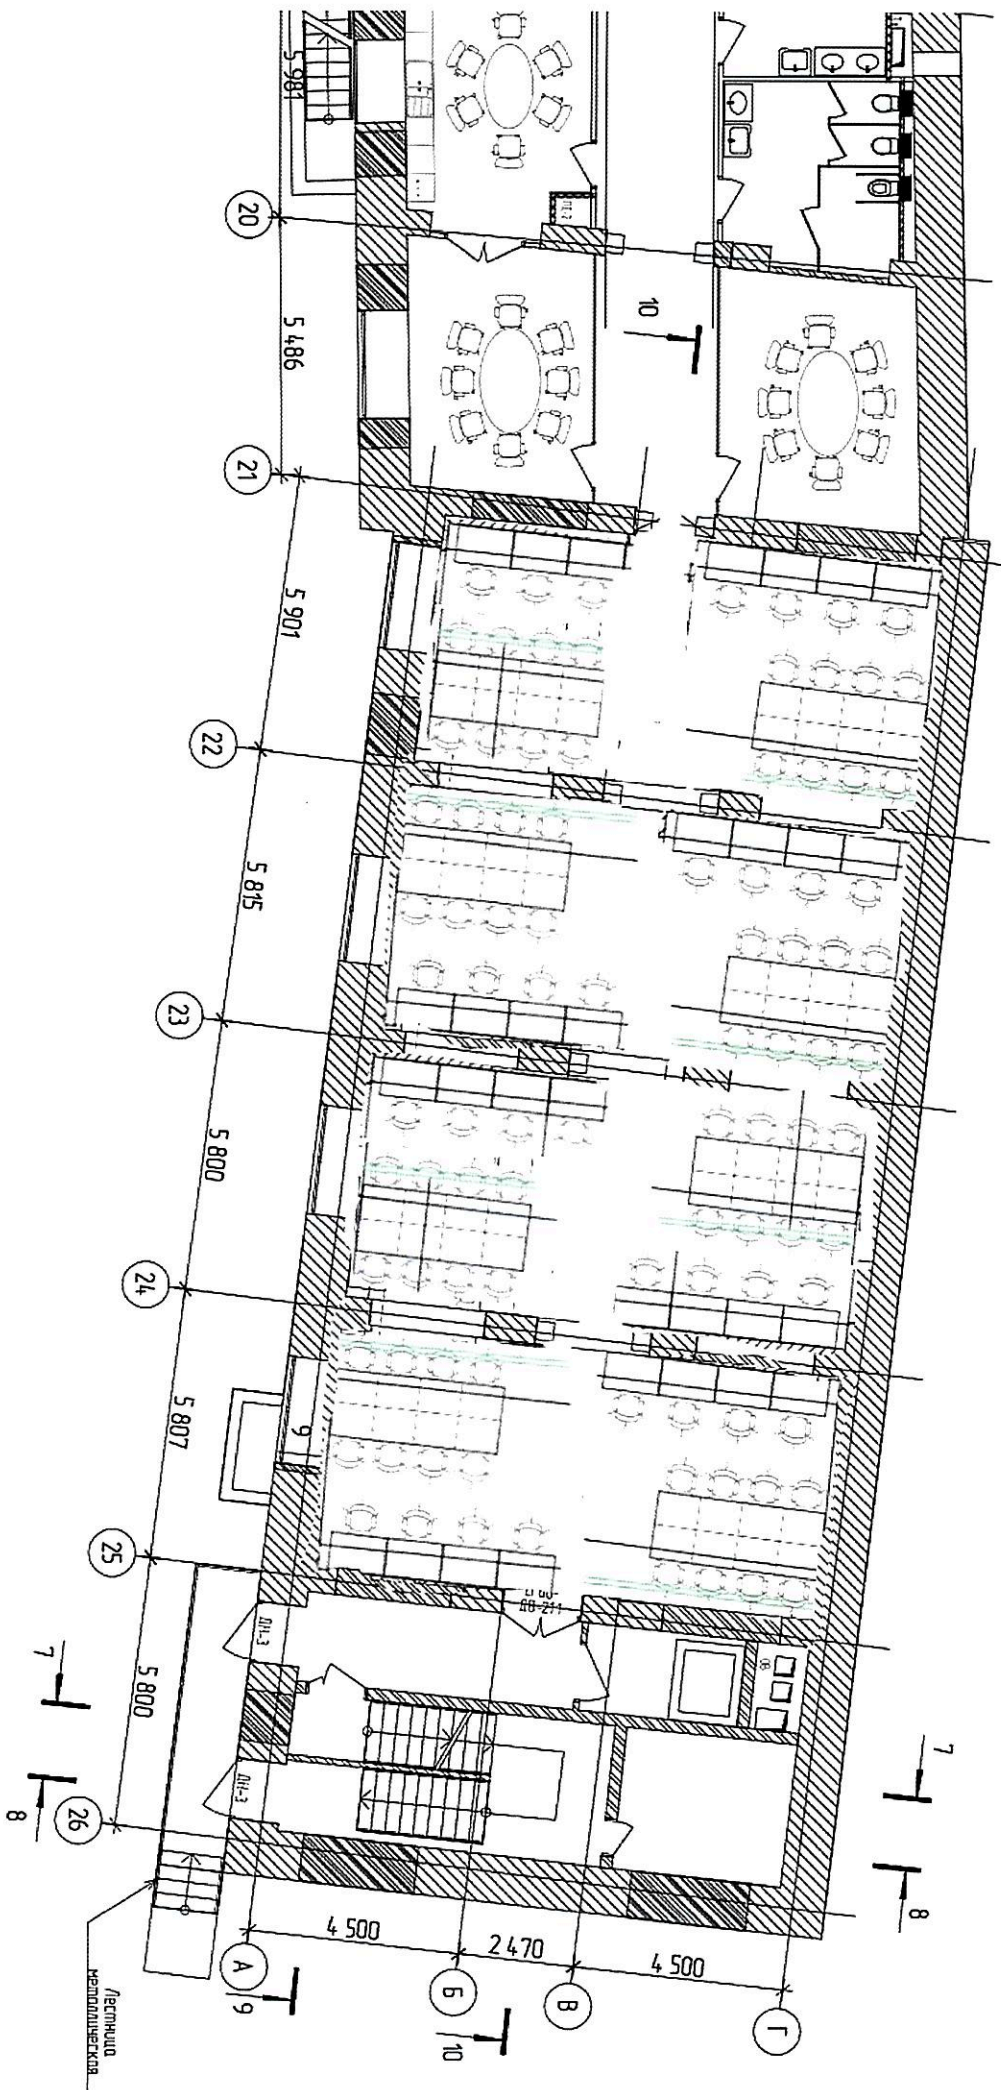


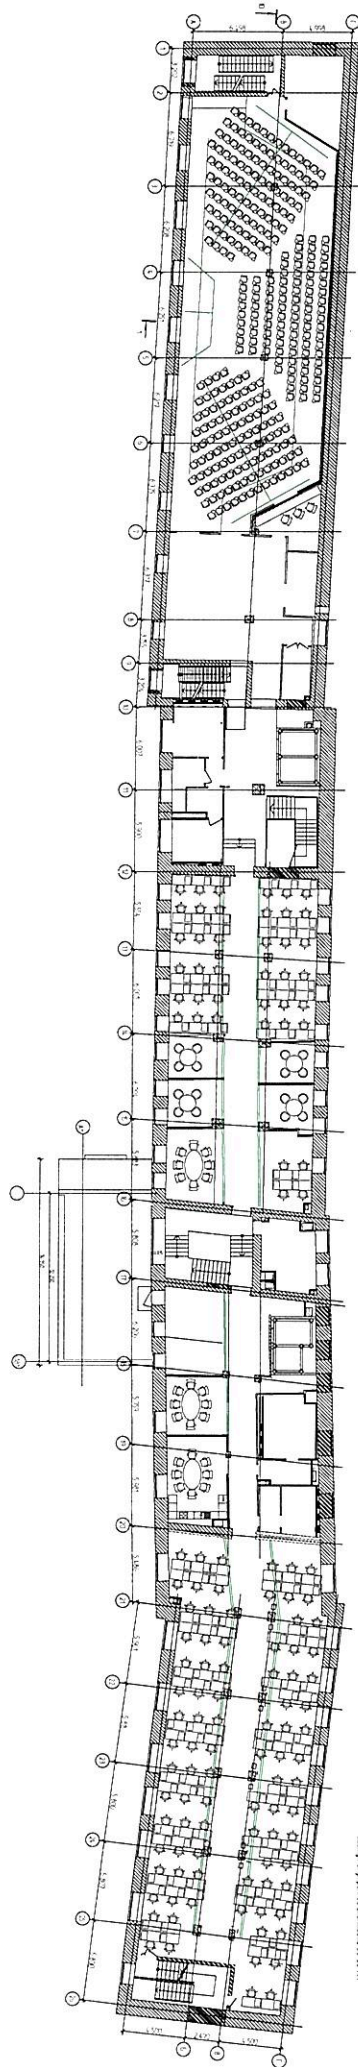

Plan 2-nd floor H 1100

Building Engineering Department H 1100

NO	REVISION	DATE	BY	CHECKED
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

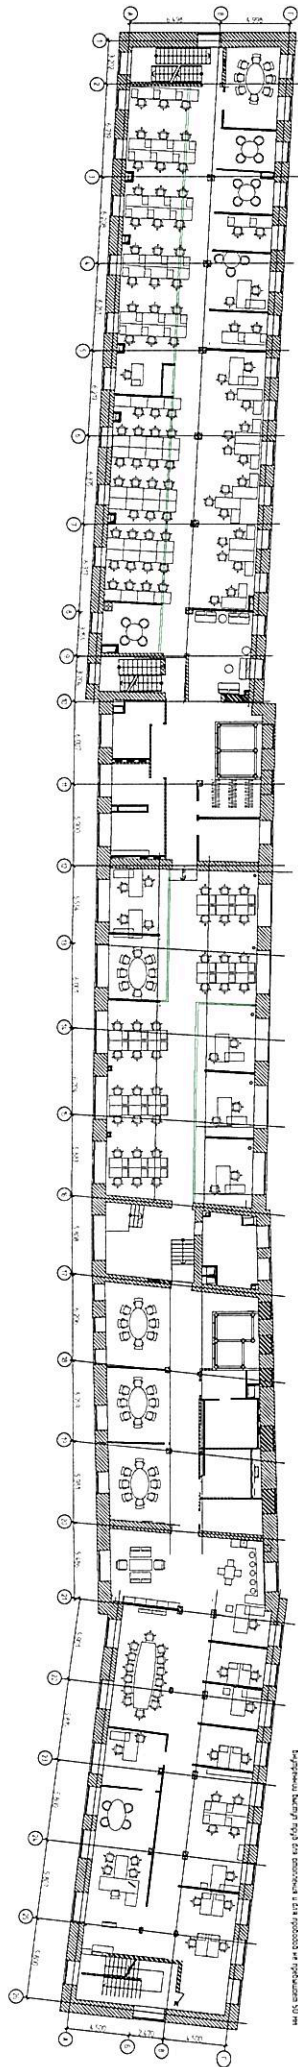

Показание в мм

Секция: ширина 35,00 м
 Высота: высота этажа 2,80 м

№	Имя	Дата	Статус
1	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
2	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
3	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
4	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
5	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
6	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
7	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
8	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
9	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
10	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
11	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
12	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
13	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
14	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
15	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
16	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
17	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
18	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
19	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
20	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
21	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
22	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
23	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
24	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
25	И.И.И.	2024-01-15	Сделано
26	И.И.И.	2024-01-15	Сделано

